


Uponor RS T alaptest RS2-RS2-RS2

1029142

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betétéhez, beleértve a 3 zárócsapot is.

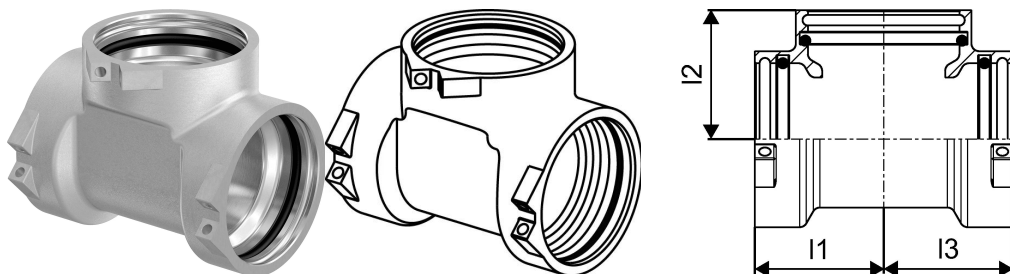

Leírás Uponor RS T alaptest

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS T alaptest RS2-RS2-RS2

1029142

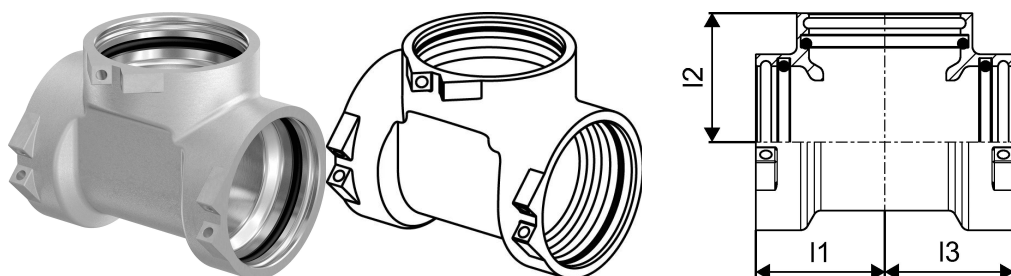

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	045455112
-------------	-----------

Item no LVI	1720815
-------------	---------

Item no NRF	5071225
-------------	---------

Hossz (l1)	51 mm
------------	-------

Hossz (l2)	51 mm
------------	-------

Hossz (l3)	51 mm
------------	-------

Packaging Quantity PL1	1
------------------------	---

Packaging Quantity PL4	336
------------------------	-----

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu